


Overzicht van bedienings- en weergavefront

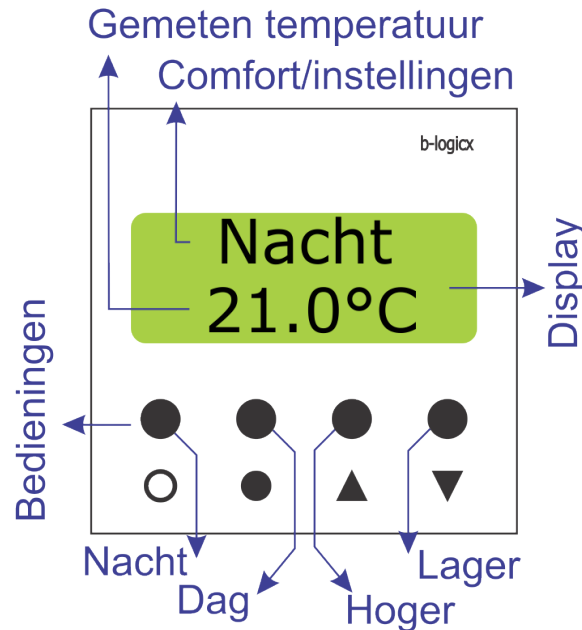

1. *Knop 'Dag'*: stuurt comfort 1. (Lang drukken = instelling opslaan)
 2. *Knop 'Nacht'*: stuurt comfort 2. (Lang drukken = instelling opslaan)
 3. *Knop 'Hoger'*: verhoogt de instelling
 4. *Knop 'Lager'*: verlaagt de instelling
5. *Bovenste regel op het scherm:*
- Geeft standaard de gekozen comfort aan.
 - Geeft detailwaardes aan bij instellingen.
6. *Onderste regel op het scherm:* geeft de gemeten temperatuur weer.
- Indien de gemeten waarde negatief is, wordt een '-' ervoor weergegeven.
 - Als de verwarming 'Actief' is, wordt dit rechtsonder aangegeven met een zwart vlak.

Waarschuwing:

De temperatuur is niet lager instelbaar dan 5°C.

Dit enkel om in de winterperiode een minimum vorstbewaking te voorzien.

• Overzicht van de functies

1. De gemeten temperatuur

De gemeten temperatuur wordt altijd op de onderste regel weergegeven.



2. Een comfort gebruiken

- Druk de knop 'Nacht' of 'Dag'.
- De ingestelde temperatuur verschijnt 5 sec.
- Daarna wordt de omschrijving getoond.



3. Een comfortwaarde aanpassen.

- Selecteer de gewenste temperatuur met de pijltoetsen.
- Druk op de gewenste comforttoets tot de tekst 'Saved' op het scherm verschijnt. (+/- 4sec)
- Na 5 sec wordt de omschrijving van de geselecteerde comfort wordt getoond.

4. Een temperatuur instellen zonder comfortwaarde

- Selecteer de gewenste temperatuur met de pijltoetsen.
- Na 5 sec wordt de geselecteerde waarde doorgestuurd.
- Een aangepaste tekst wordt weergegeven.



5. Weergave aan/uit van de verwarming

Als de verwarming 'Actief' is, wordt rechts, naast de gemeten waarde, een zwarte rechthoekje weergegeven. Deze signalisatie wordt niet door de display berekend, maar is de actuele status van de sturing



TIP:

Bestaande automatisatie kan winter en zomer gebruikt worden. De eindgebruiker kan zelf op elk moment de comfortwaardes aanpassen en zo in de zomer een temperatuur van bv 10°C instellen. In de tussenseizoenen kan deze wat hoger gezet worden, en in de winterperiode kan deze nog verhoogd worden. (Zie punt 3)